

蒙东兴安乌兰浩特供电服务中心2026年城网工程—蒙东兴安城区2026年低压网专项第一批0.4kV业扩配套工程—国网蒙东兴安乌兰浩特供电服务中心10kV桥南线迁移入地改造工程平面路径

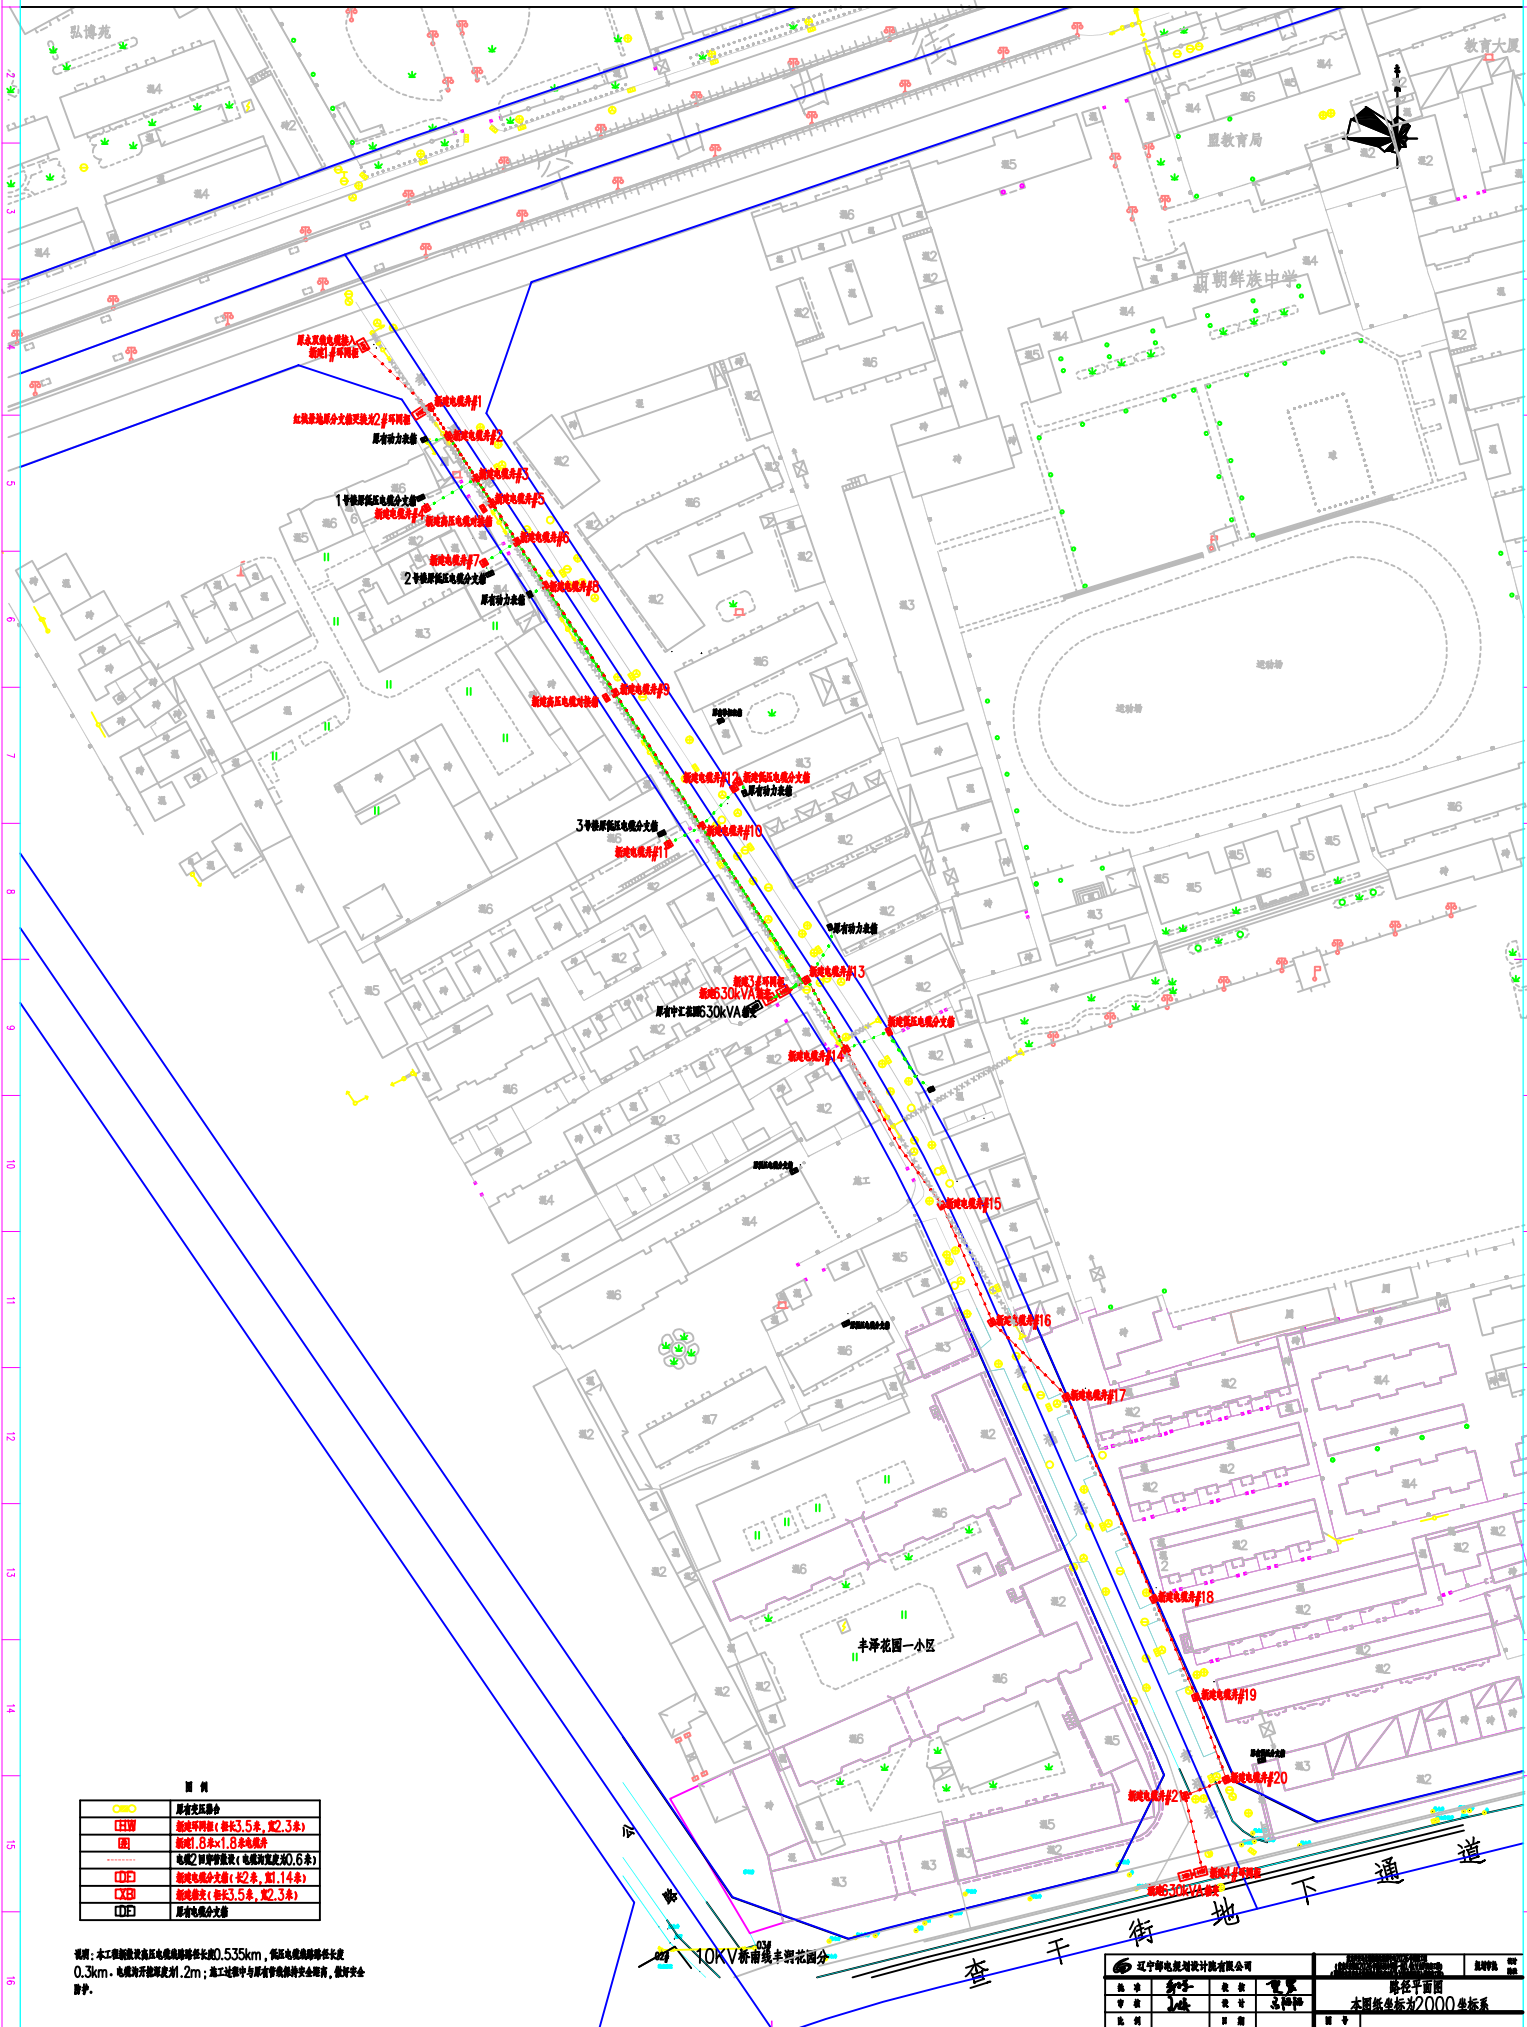


图 例	
—	原有高压部分
—	新建高压部分
—	新建中压部分
—	新建低压部分
—	原有低压部分

说明：本工程新建高低压线路总长度0.535km，低压线路总长度0.3km，中压线路总长度0.2m；施工过程中应严格按照安全规程，做好安全防护。

设计单位		设计人		审核人	
设计日期		审核日期		批准日期	
设计比例		审核比例		批准比例	
设计单位		审核单位		批准单位	